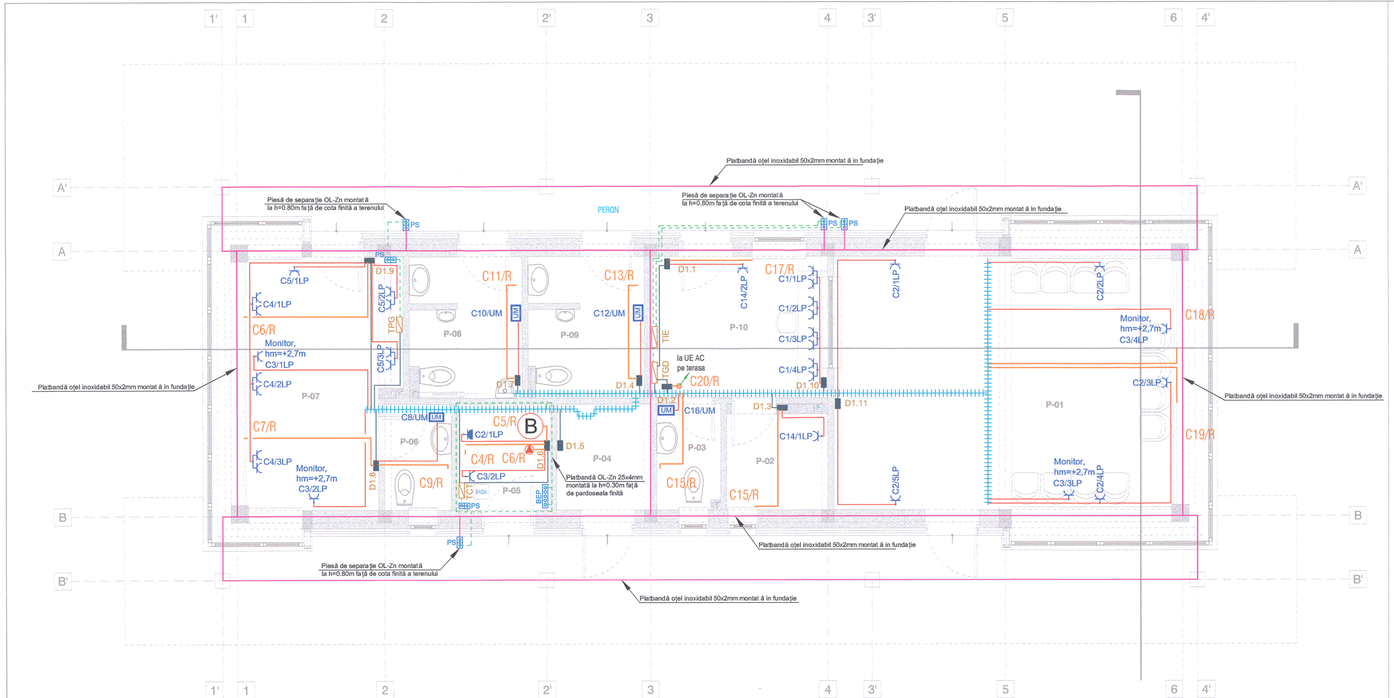

Detaliu legare doze de distribuție
Distribution junction boxes detail



Legendă/Legend:

- Tablou electric; Electric panel;
- Doze electrice; Electric jukebox;
- Priză simplă, cu contact de protecție 16A și protecție diferențial ă, montat îngropat sau aparent, tensiune nominală Un=230V.c.a., f=50 Hz. Simple socket, including protective contact and differential protection 16A , recessed or wall mounted, rated voltage Un=230V.c.a., f=50Hz.
- Priză dublă, cu contact de protecție 16A și protecție diferențial ă, montat îngropat sau aparent, tensiune nominală Un=230V.c.a., f=50 Hz. Double socket, including protective contact and differential protection 16A , recessed or wall mounted, rated voltage Un=230V.c.a., f=50Hz.
- Priză simplă, cu contact de protecție 16A și protecție diferențial ă, montat aparent, tensiune redusă Un=24V.c.a., f=50 Hz, IP44. Simple socket, including protective contact and differential protection 16A, wall mounted, low voltage Un=24V.c.a., f=50Hz, IP44.
- UM — Uscător de mâini; Hand dryer;
- B — Boiler 200 l, bivalent; Thermal storage water heater, 200 l, bivalent;
- Stație solară; Solar station;
- Convector electric; Electric radiator;
- PS — Piesă de separație; Separation piece;
- BEP — Bară egalizare potențial; Load equalization bar;
- Traseu circuit prize de tip CYY-F 3x2,5 mmp. CYY-F 3x2,5 mmp socket circuit route;
- Traseu circuit forță; High-capacity power supply circuit route;
- Traseu alimentare tablouri electrice, doze electrice; Electric panels and electric jukeboxes supply route;
- Traseu pat de cablu; Cable tray route;
- Platbandă OL-Zn 25x4 mm ; OL-Zn 25x4 mm platband ;
- **Platbandă oțel inoxidabil 50x2mm montat ă în fundație;** Stainless steel 50x2 mm platband;
- D1.5 — Numar alocat parterului; Ground floor alocated number;
- Numar alocat dozei electrice; Electric junction box alocated number;

Acest plan anulează și înlocuiește planul nr. PT.03.03.22.IE.05.002
elaborat la data 01.2013.
This layout plan canceled and replaced layout plan no. PT.03.03.22.IE.05.002
prepared on 01.2013.

BĂRBĂNTAN I. IOAN — ROMÂNIA — NR. 1758 — INSPECTOR DE PROIECTARE

25/11.06.13

Verificator / Expert Checker / Expert	Cerința Requirement	Semnătura Signature	Referat / Expertiză Report / Expertise

European Investment Bank

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

BENEFICIAR / BENEFICIARY :

CFR

COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE "CFR" SA

PROIECTANT / DESIGNER: PÖYRY			Data Date	Semnătura Signature
Aprobat Approved	Șef de echipă Team leader	C. Teodorescu	01.2013	
Verificat Checked	Expert Cheie Key Expert	D.A. Stănescu	01.2013	
Subcontractant / Subcontractor VIOTOP				
Aprobat Approved	Adjunct Șef de echipă Deputy Team leader	A.M. Baicu	01.2013	
Proiectat Designed	Inginer Engineer	M. Ciocîrlan	01.2013	

"Reabilitarea liniei c.f. Frontier ă - Curtici - Simeria , parte componentă a coridorului IV Pan - European pentru circula ția trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h"
Tronsonul 3: Gurasada - Simeria
"Rehabilitation of the Railway Line Border - Curtici - Simeria , component Part of the IV Pan - European Corridor for the Trains Circulation with maximum speed of 160 km/h"
Section 3: Gurasada - Simeria

Project 9i 35311.1

Faza / Phase: PTh+CS / TD+TS

Denumire desen / Drawing name:

Forță + prize + Priza de pământ plan parter - Clădire Călători Ilia
Ilia Passenger Building - Power + sockets + earth plate plan for ground floor

Scara / Scale	Revizia / Revision	Cod desen / Drawing Code	Nr / No
1:50	1/05.2013	PT.03.03.22.IE.05.002	02/06