

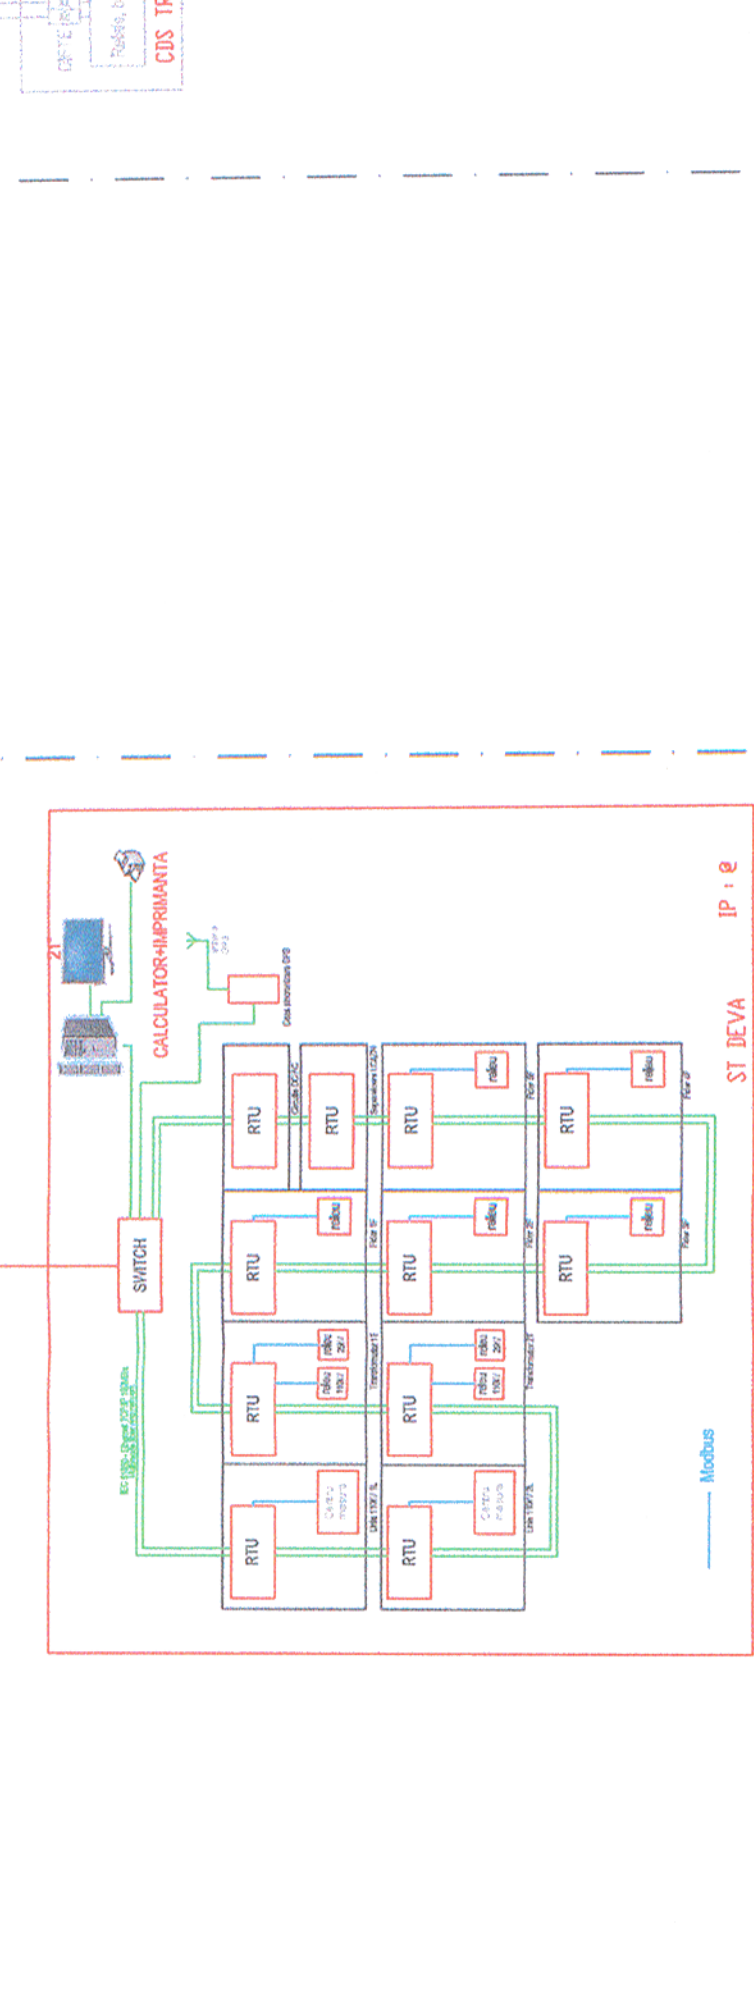
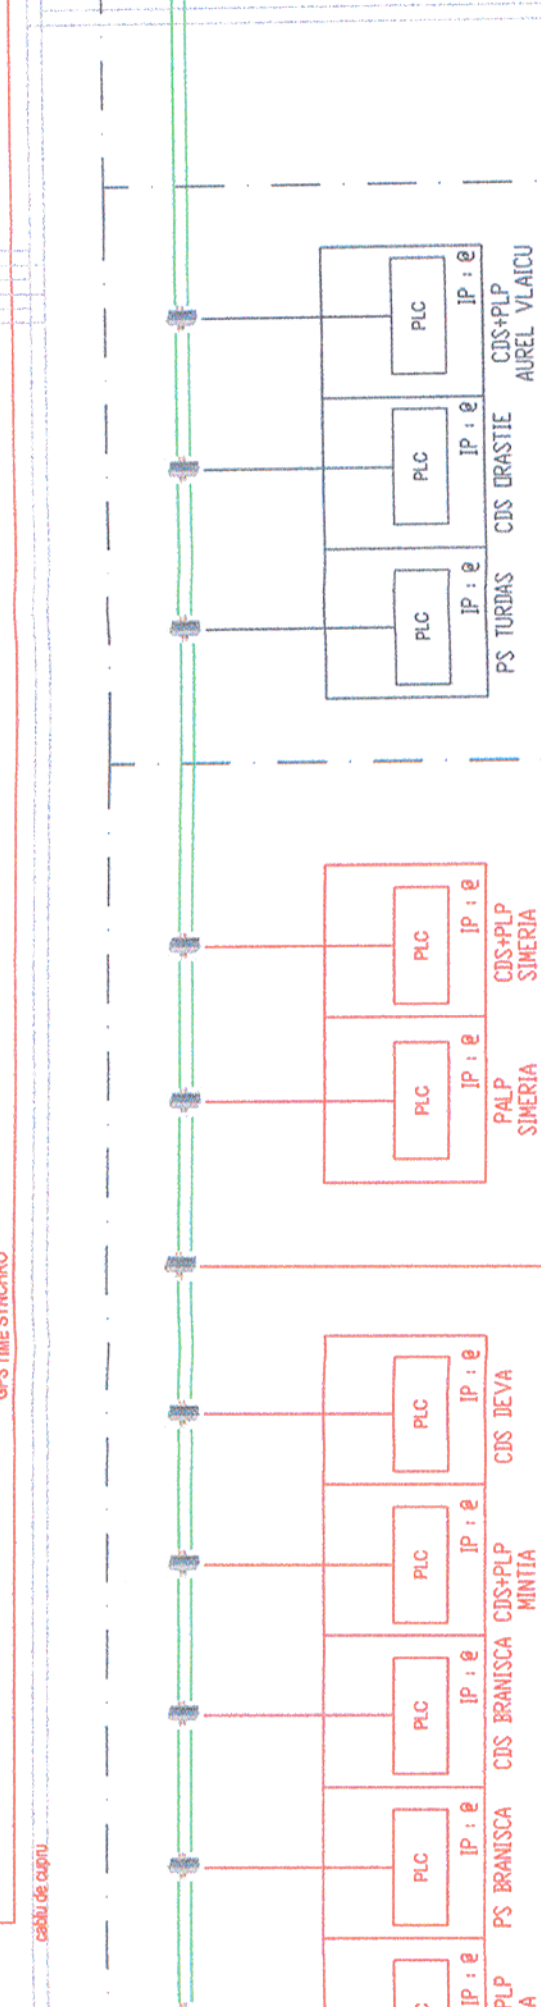
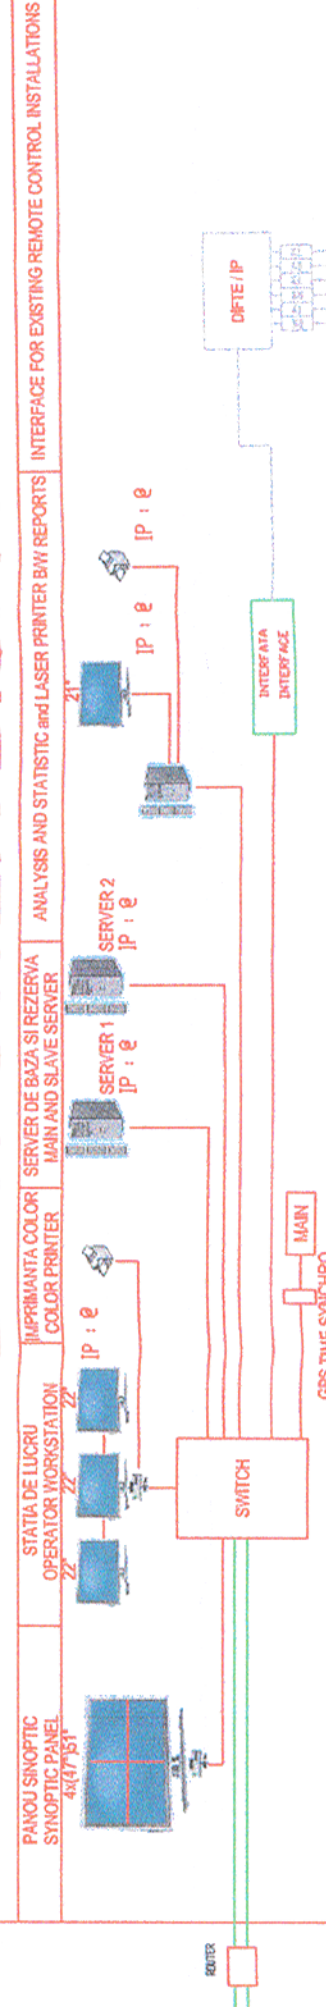


DEVA POWER DISPATCHER

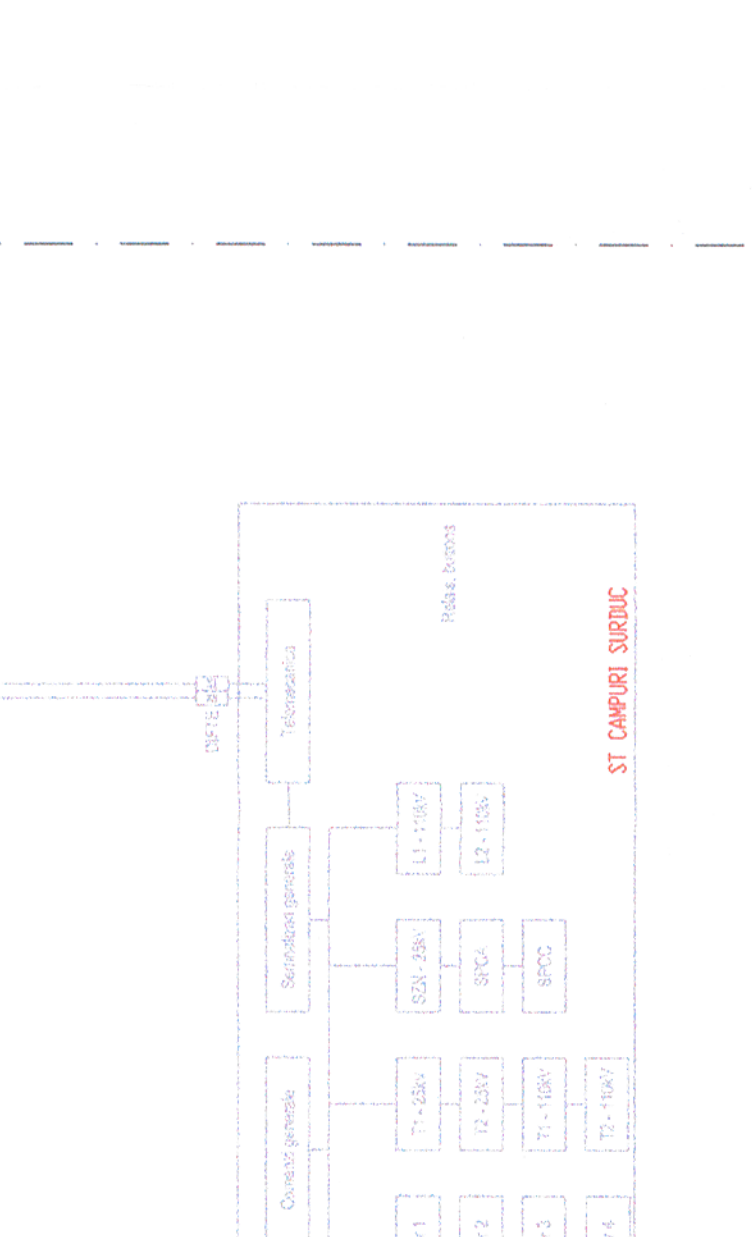




INSTALATII CARE VOR FI MODERNIZATE IN CABRUL TRONSONULUI GARASADA - SIMERIA.
Pentru aceasta faza vor fi prevazute interfețe JFTE la postul de peșter, care vor fi indicate dupa modernizare. Aplicatia SCADA trebuie sa permita extinderea/modificarea.

DEVA POWER DISPATCHER

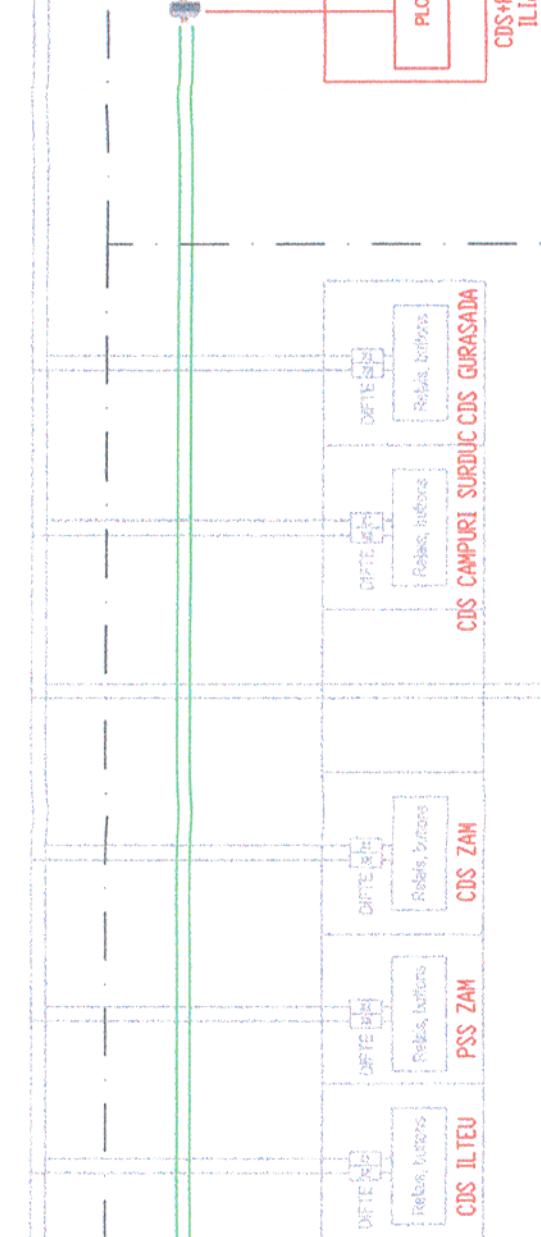




INSTALATII CARE VOR FI MODERNIZATE IN CABRUL TRONSONULUI GARASADA - SIMERIA.
Pentru aceasta faza vor fi prevazute interfețe JFTE la postul de peșter, care vor fi indicate dupa modernizare. Aplicatia SCADA trebuie sa permita extinderea/modificarea.

DEVA POWER DISPATCHER

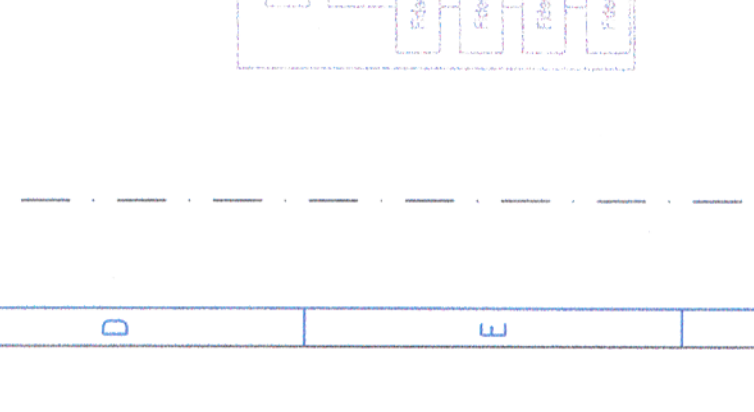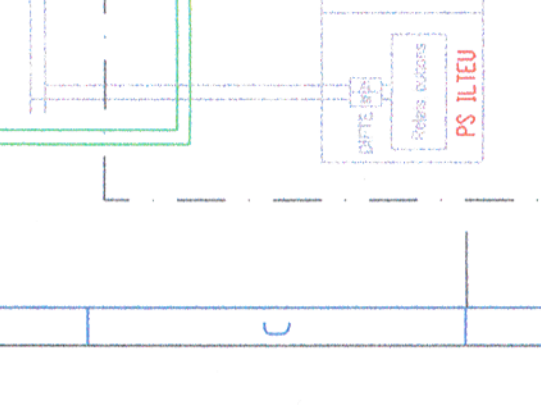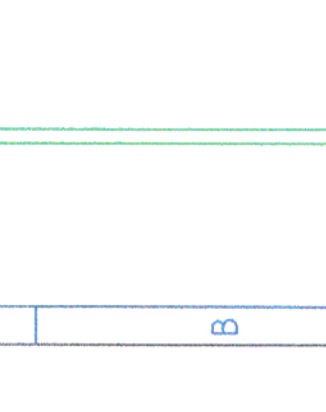



INSTALATII CARE VOR FI MODERNIZATE IN CABRUL TRONSONULUI GARASADA - SIMERIA.
Pentru aceasta faza vor fi prevazute interfețe JFTE la postul de peșter, care vor fi indicate dupa modernizare. Aplicatia SCADA trebuie sa permita extinderea/modificarea.

DEVA POWER DISPATCHER

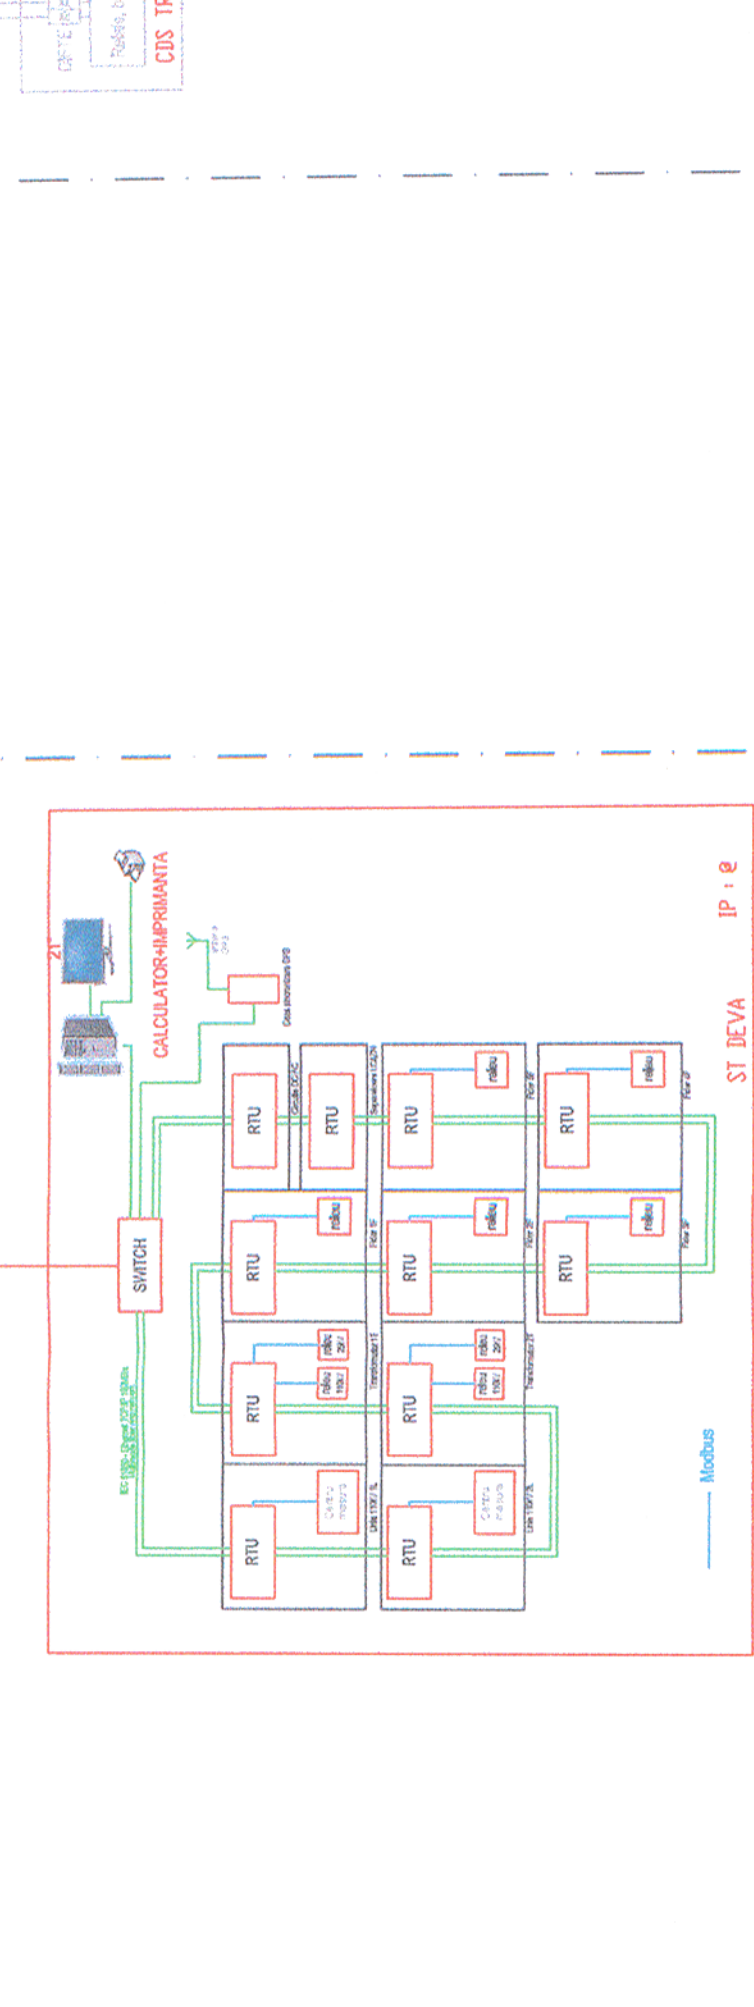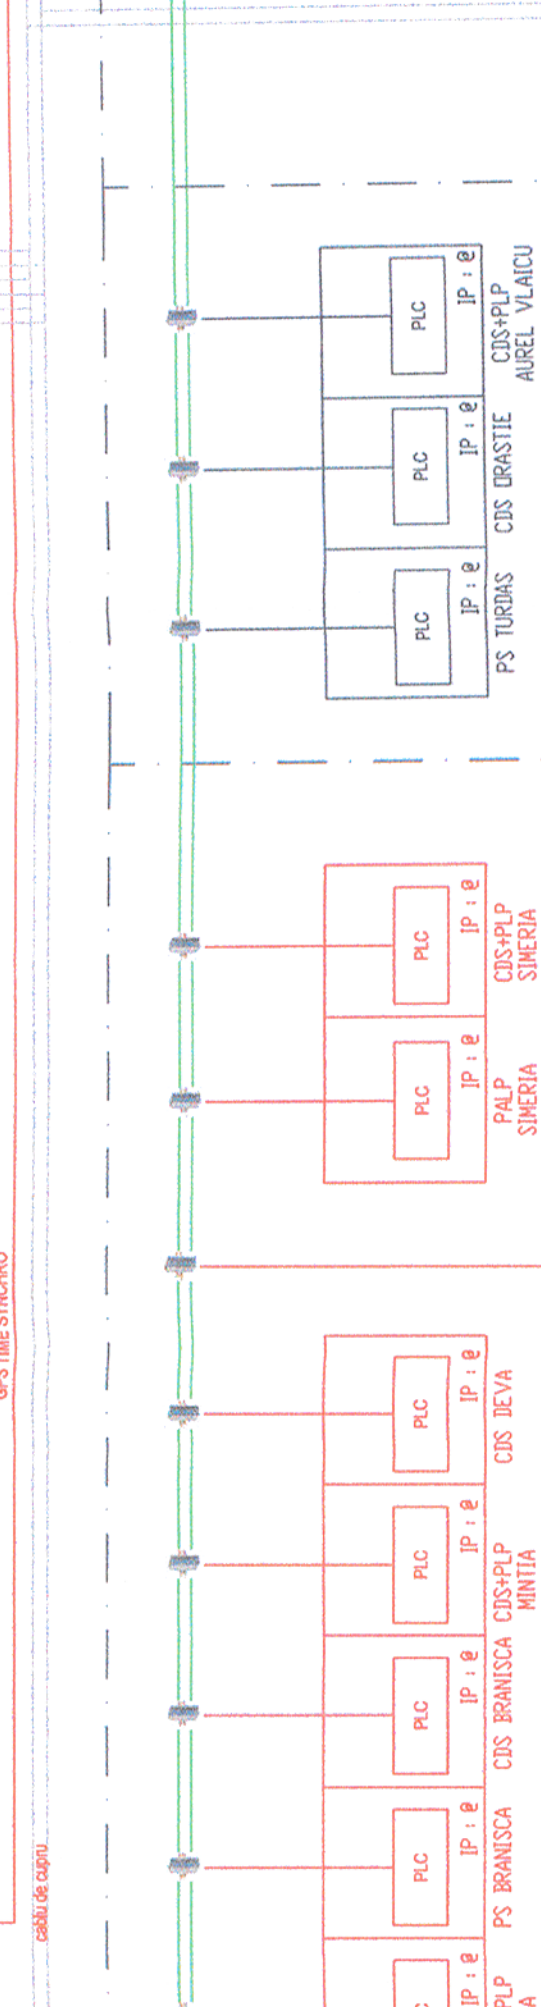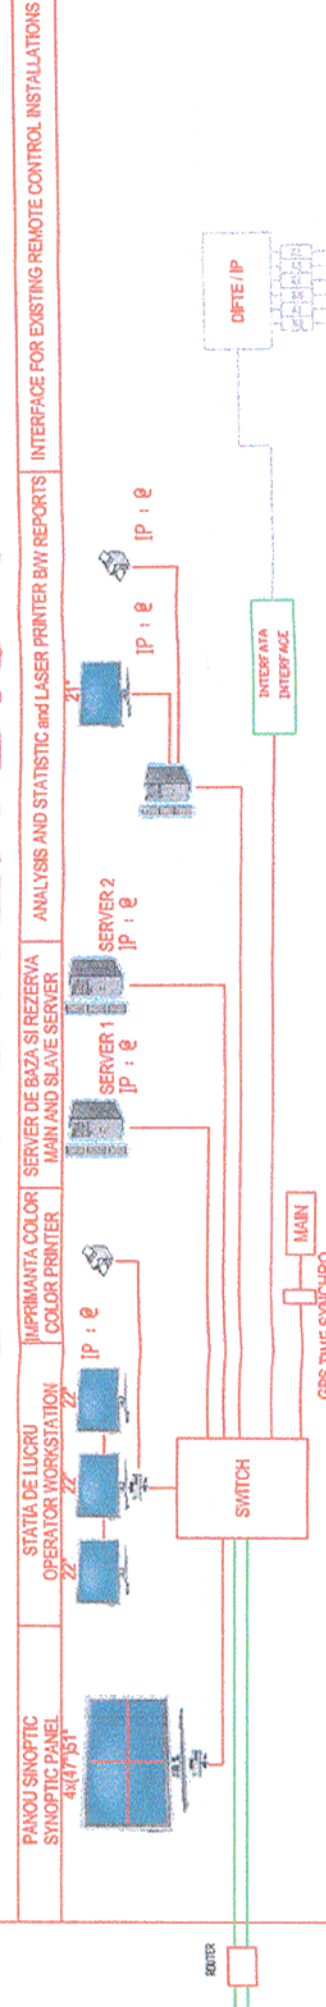




INSTALATII CARE VOR FI MODERNIZATE IN CABRUL TRONSONULUI GARASADA - SIMERIA.
Pentru aceasta faza vor fi prevazute interfețe JFTE la postul de peșter, care vor fi indicate dupa modernizare. Aplicatia SCADA trebuie sa permita extinderea/modificarea.

DEVA POWER DISPATCHER

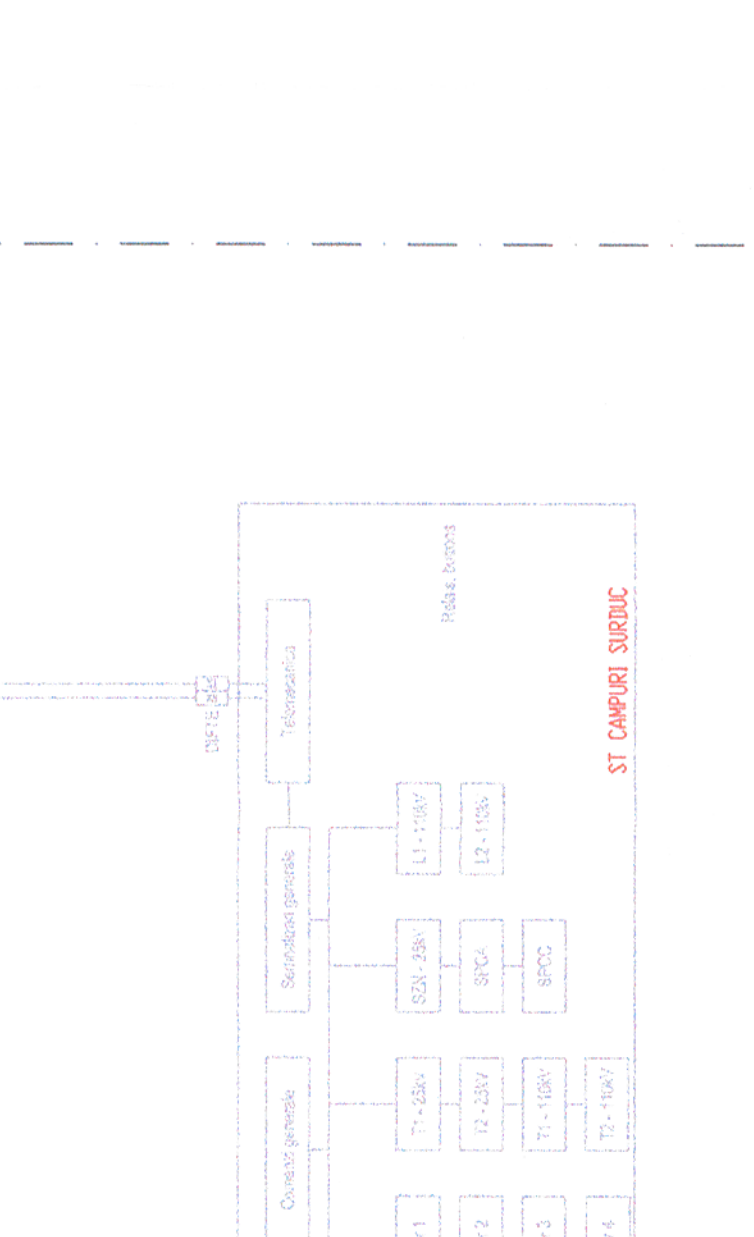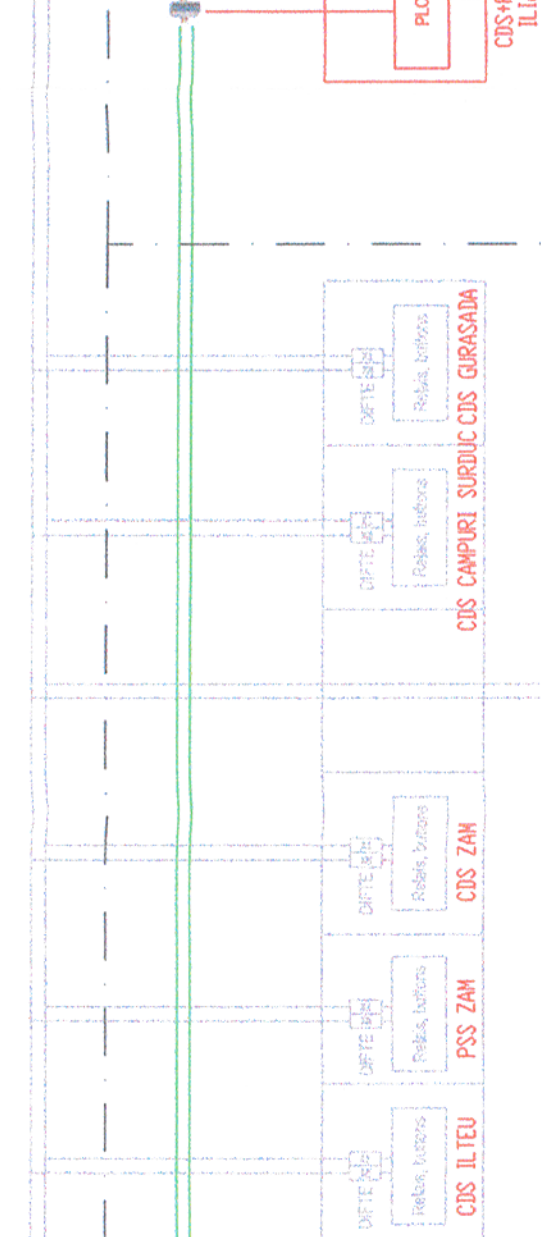

INSTALATII CARE VOR FI MODERNIZATE IN CABRUL TRONSONULUI GARASADA - SIMERIA.
Pentru aceasta faza vor fi prevazute interfețe JFTE la postul de peșter, care vor fi indicate dupa modernizare. Aplicatia SCADA trebuie sa permita extinderea/modificarea.

DEVA POWER DISPATCHER

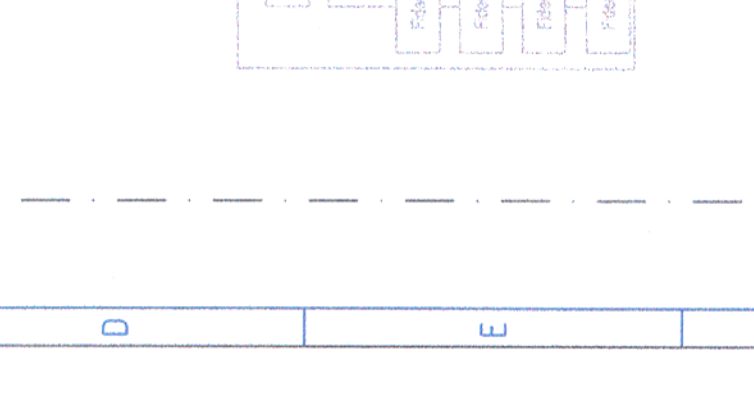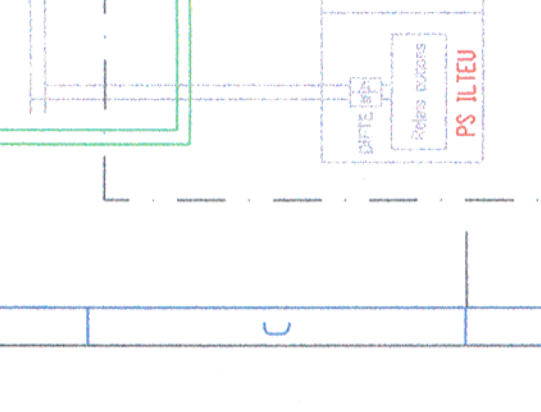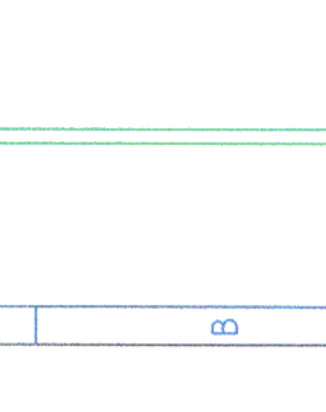

INSTALATII CARE VOR FI MODERNIZATE IN CABRUL TRONSONULUI GARASADA - SIMERIA.
Pentru aceasta faza vor fi prevazute interfețe JFTE la postul de peșter, care vor fi indicate dupa modernizare. Aplicatia SCADA trebuie sa permita extinderea/modificarea.